


ترصد الاسهال الحاد المائي في لبنان


5 حزيران 2023




نتائج الفحص السريع للكوليرا مع حالات الاسهال الحاد المائي

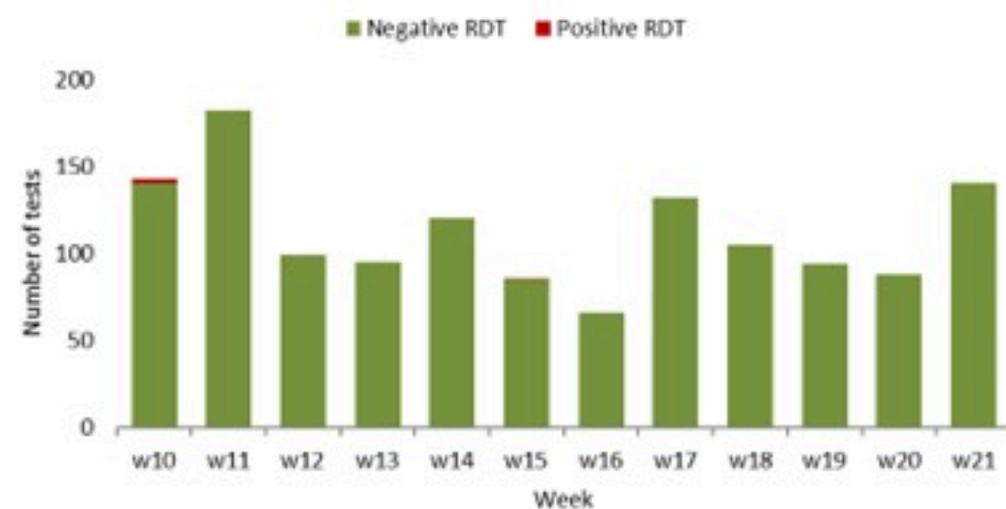

حالات الاسهال الحاد المائي المسجلة في المراكز الصحية و المستوصفات

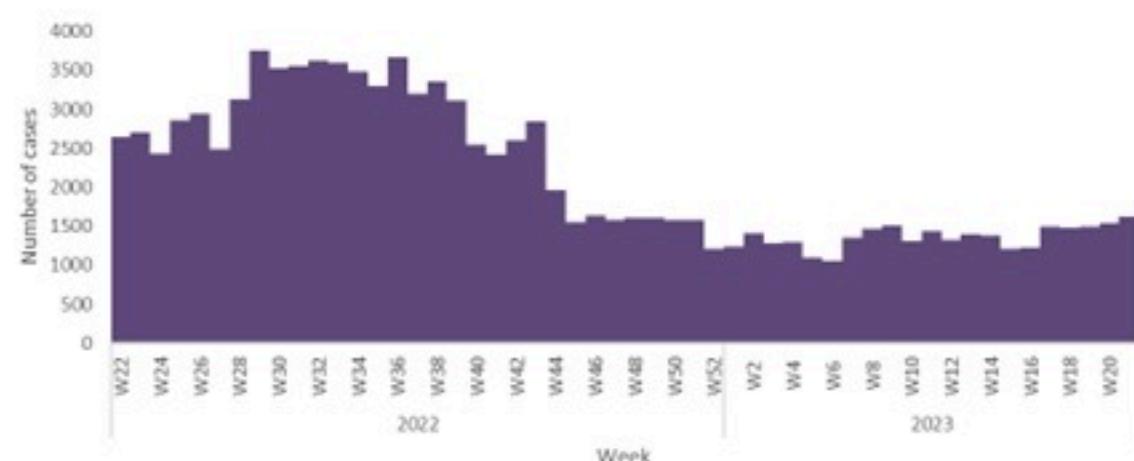

نتائج الزرع الجرثومي للكوليرا مع حالات الاسهال الحاد المائي

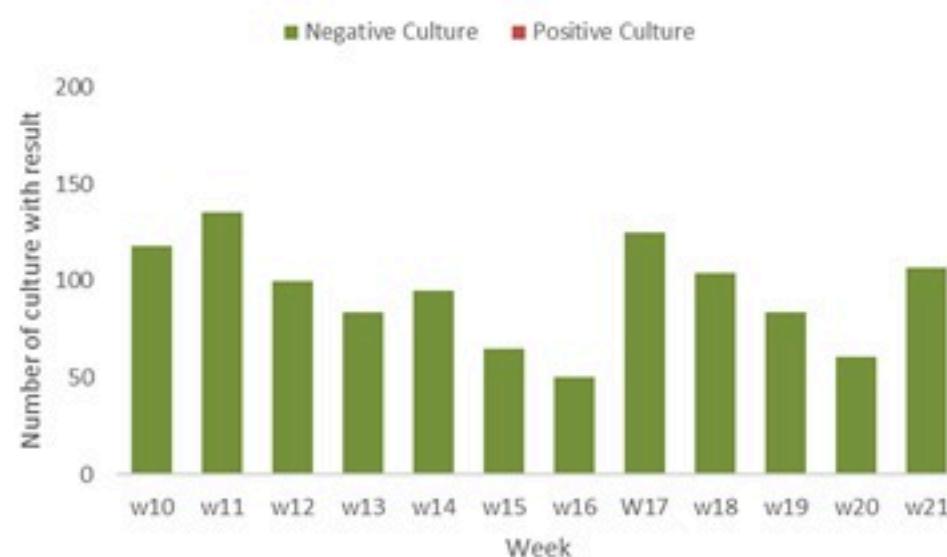

ملخص فائض الكوليرا

لا توجد حالات مثبتة منذ آذار 2023


الوفيات (المثبتة)		الحالات المثبتة		كافحة الحالات المشتبهة والمثبتة	
التراكمي	الجديدة (آخر 24 ساعة)	التراكمي	الجديدة (آخر 24 ساعة)	التراكمي	الجديدة (آخر 24 ساعة)
23	0	671	0	8007	0

Acute Watery Diarrhea Surveillance


5 June 2023

Call Centers
1760 (Red Cross)
1787 (MOPH)

AWD reported by medical centers and dispensaries

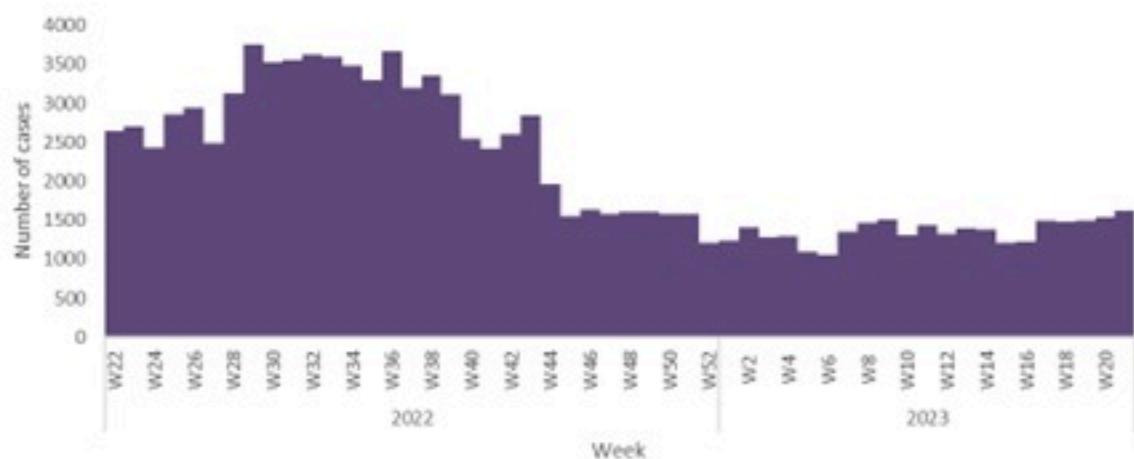

AWD tested with Cholera Rapid Test

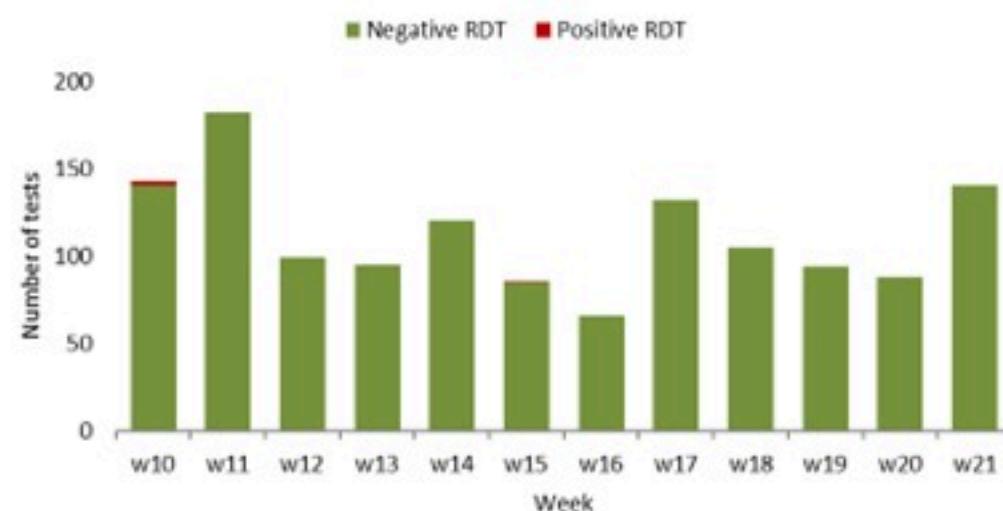

Cholera Outbreak Summary

No confirmed cholera cases since March 2023

All cases (suspected and confirmed)		Confirmed Cases		Deaths (confirmed)	
New (past 24 h)	Cumulative	New (past 24 h)	Cumulative	New	Cumulative
0	8007	0	671	0	23

AWD tested for Cholera Stool Culture

